Projekt Burmistrza Złocieńca
Druk Nr 409

UCHWAŁA NR …../……/2026
RADY MIEJSKIEJ W ZŁOCIEŃCU
z dnia …… 2026 r.

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2026 r. poz. 662 i poz. 912) oraz art. 37 ust. 4 zd. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2026 r. poz. 399 i poz. 912), Rada Miejska w Złocieńcu uchwala, co następuje:

§1. Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia na czas nieoznaczony umowy dzierżawy części nieruchomości na działce nr ewid. 164 obręb nr ewid. 0015 Siecino jednostka ewid. Złocieniec – obszar wiejski o pow. łącznej 2,46 m^2, oznaczonej na załączniku graficznym do niniejszej uchwały, z przeznaczeniem na umieszczenie w gminnej drodze wewnętrznej urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego – kabel YAKXS 4x120 mm^2, rura ochronna oraz 2 złącza kablowe.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA RADY

Aneta Kuszmar


UZASADNIENIE

Z uwagi na potrzebę podpisania umowy dzierżawy z Energa Operator S.A. (dystrybutor energii elektrycznej) na czas nieokreślony w celu umieszczenia w gminnej drodze wewnętrznej urządzeń infrastruktury technicznej lub obiektów niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego w części nieruchomości na działce nr ewid. 164 obręb nr ewid. 0015 Siecino jednostka ewid. Złocieniec – obszar wiejski o pow. łącznej 2,46 m^2, oznaczonej na załączniku graficznym nr 1, do niniejszej uchwały, z przeznaczeniem na umieszczenie w gminnej drodze wewnętrznej – kabel YAKXS 4x120 mm^2, rura ochronna oraz 2 złącza kablowe, niezbędną do rozwoju przedmiotowego obszaru, należy to umożliwić.

Sporządził:

…….…….

Załącznik Nr do
UCHWAŁY Nr ……./……/2026
RADY MIEJSKIEJ W ZŁOCIEŃCU
z dnia …… 2026 r.

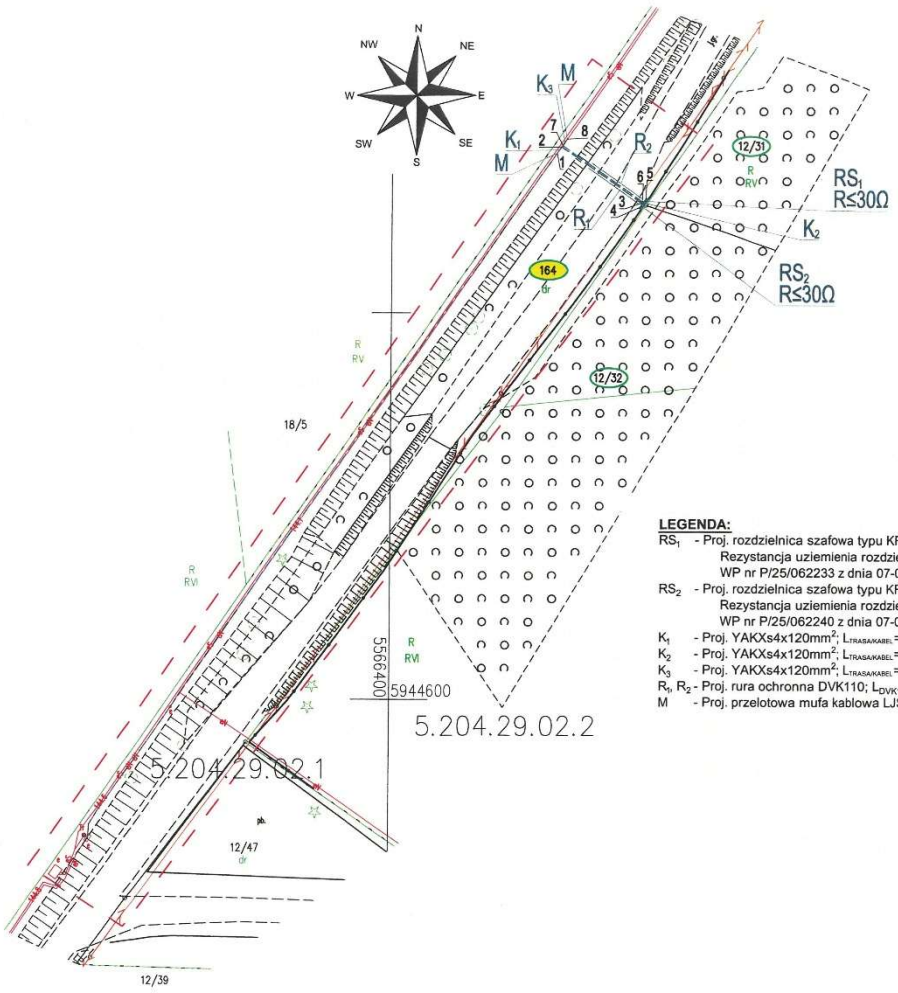

LEGENDA:

RS_1 - Proj. rozdzielnica szafowa typu KRSN-P2/2F-NH2/2R-NH00/F nr Z5203585
Rezystancja uziemienia rozdzielnicy: R≤30Ω
WP nr P/25/062233 z dnia 07-08-2025r. (dz. nr 12/31)

RS_2 - Proj. rozdzielnica szafowa typu KRSN-P2/2F-NH2/2R-NH00/F nr Z5203584
Rezystancja uziemienia rozdzielnicy: R≤30Ω
WP nr P/25/062240 z dnia 07-08-2025r. (dz. nr 12/32)

K_1 - Proj. YAKXs4x120mm^2; $L_{TRASA/KABEL}$=15m/17m.

K_2 - Proj. YAKXs4x120mm^2; $L_{TRASA/KABEL}$=1m/5m.

K_3 - Proj. YAKXs4x120mm^2; $L_{TRASA/KABEL}$=15m/17m.

R_1, R_2 - Proj. rura ochronna DVK110; L_{DVK110}=8m

M - Proj. przelotowa mufa kablowa LJSB-4x50-120-PL03.